

Nome	Ref ^a	Local	Classificação
Mário Aureliano Ferreira José	E	DRAlg — Faro	Excluído a)
Rita da Ascensão Pedro Martins	E	DRAlg — Faro	Excluído a)
Sérgio Paulo André	E	DRAlg — Faro	Excluído a)
Alexandre César Alves da Mota Cunha	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Ana Isabel Borges Bessa e Dutra	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Ana Paula Teixeira Soares	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Ana Rita Mineiro Galvão Dias Neto	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
André Joel Nunes Rodrigues	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Bruno Miguel Jardim Cunha	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Cátia Zenaide Marques Quaresma Pinguinha	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Elvira Maria Águas Carvalho da Cruz	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Filipa Teresa Lopes da Silva Belchior	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Helder José Lopes Teixeira	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Helena Maria Emílio Pires	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Henriqueta Maria Correia Bernardo Alexandre	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Hugo Roquete Neves Alvim	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Jorge Paulo Santos Palma	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
José Eduardo Veríssimo Alexandre	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
José Maria Oliveira Campaniço	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Lília Maria Correia Alexandre Andrez	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Luis António dos Santos Andorinha Silvestre Pinguinha	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Maria de Fátima Emídio Parente	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Maria de Lurdes Mouco Narino dos Santos	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Maria Margarida Soares da Cruz	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Orlando da Veiga Guerreiro Raimundo	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Palmira Maria Martins Carvalho	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Paulo Renato Nóbrega Soares Reis	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Pedro Miguel Alves Azevedo Seabra Santos Pereira	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Pedro Miguel dos Santos Bernardo	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Pedro Miguel Estevão Bento da Silva	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Ricardo da Palma António	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Rui Manuel da Veiga Guerreiro Raimundo	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Sílvia Cristina Pinto	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Teresa Paula Moreira Vicente	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Vanda Cristina Costa dos Reis Fernandes	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Vitória Barroso Fernandes Rodrigues Pinto	E	DRAlg — Faro	Excluído b)
Carlos José Vicente Palma	E	DRAlg — Faro	Excluído c)
Paula Cristina Batista Ferreira Brito	E	DRAlg — Faro	Excluído c)
Artur Jorge Pinto Morais	E	DRAlg — Faro	Excluído d)

a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores.

b) Por não ter comparecido à prova de conhecimentos.

c) Classificação de *não apto* no exame médico de seleção.

d) Não compareceu ao exame médico de seleção.

* Ordenação após aplicação dos critérios de desempate previstos no ponto 15 do Aviso n.º 6956/2011, Publicado no Diário Da República, n.º 54, 2.ª série, de 17 de março de 2011.

30 de julho de 2012. — O Inspetor-Geral, *António Nunes*.

206292675

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 10551/2012

Aprovação de modelo n.º 245.71.12.3.10

No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e nos termos do n.º 5.1 da Portaria 962/90, de 9 de outubro e da Portaria n.º 977/2009 de 1 de setembro, aprovo o sonómetro da marca Bruel & Kjaer, modelo 2238, fabricado por Bruel & Kjaer Sound & Vibration measurement A/S fabricado em Naerum, Dinamarca, e requerido pela Bruel & Kjaer Ibérica.

1 — Descrição sumária. — O 2238 é um sonómetro integrador de classe de exatidão I, de acordo com o estabelecido na Recomendação Internacional n.º 88 da Organização Internacional da metrologia Legal e na norma EN 61672.

2 — Constituição.

2.1 — Sonómetro:

Marca: Bruel & Kjaer;

Modelo: 2238;

Microfones: Bruel & Kjaer 4188 e Bruel & Kjaer 4189 c/ pré-amplificador Bruel & Kjaer ZC 0030;

2.2 — Calibrador:

Marca: Bruel & Kjaer;

Modelo: 4231

3 — Características metrológicas.

3.1 — Sonómetro:

Classe de exatidão: I;

Resolução: 0,1 dB;

Resposta temporal RMS — Lenta (slow), Rápida (Fast), Impulsional (impulse);

Ponderação em frequência dos detetores temporais RMS malhas A, C, Z e Pico malha C e Z;

Nível máximo de pico, malha C — 143 dB;

Nível de ruído (inclui ruído elétrico e do microfone):

Ponderação em frequência A — menor que 17,1 dB;

Ponderação em frequência C — menor que 18,5 dB;

Ponderação em frequência Z — menor que 22,7 dB;

Gama de medição linear:

Desde 25 dB a 140 dB RMS em subgamas selecionáveis de 80 a 140 dB em passos de 10 dB;

3.1.1 — Condições de Referência:

Tipo de campo sonoro — campo livre;

Direção de referência — 0.º, perpendicular à membrana do microfone;

Nível de pressão sonora de Referência: 94 dB ou 114 dB;

Frequência de referência: 1000 Hz;

Gama de medição de referência: (50 a 130) dB

3.1.2 — Condições ambientais de funcionamento:

Temperatura de funcionamento: (-10 a +50)°C;

Humidade relativa: (30 a 90) % (não condensado);

3.2 — Microfones

Microfone Bruel & Kjaer 4188 pré-polarizado de campo livre e ½ de diâmetro;

Sensibilidade típica: 31,6 mV/Pa;

Capacidade típica: 12pF;

Microfone Bruel & Kjaer 4189 pré-polarizado de campo livre e ½ de diâmetro;

Sensibilidade típica: 50 mV/Pa;

Capacidade típica: 14pF;

Tipo de campo sonoro — campo livre;

Direção de referência — 0.º, perpendicular à membrana do microfone;

3.3 — Calibrador:

Classe de exatidão: I;

Frequência nominal: 1000 Hz;

Pressão de nível sonoro: 94,0 dB ou 114,0 dB, SPL ref. 20µPa;

Condições ambientais para operação: (-10 a 50)°C; (10 a 90) %; (65 a 108) kPa

4 — Inscrições. — Os instrumentos comercializados ao abrigo deste despacho de aprovação deverão possuir em placa própria as seguintes inscrições de forma legível e indelével:

Nome e morada do fabricante ou importador;

Marca e modelo;

Ano e número de fabrico;

Gama de medição e classe de precisão.

5 — Marcações. — Os instrumentos deverão possuir em local visível a marcação correspondente ao símbolo de aprovação de modelo seguinte:

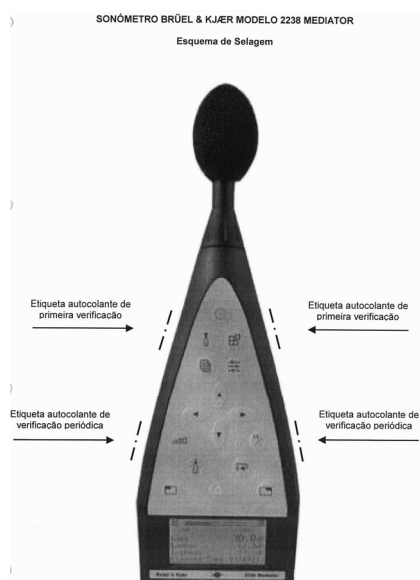
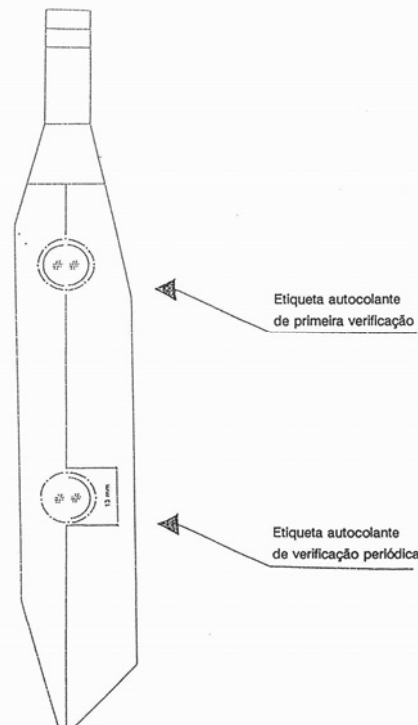


6 — Selagem. — Os instrumentos serão selados por etiquetas auto-colantes destrutíveis, de acordo com o esquema de selagem publicado em anexo a este despacho.

7 — Validade. — A validade desta aprovação de modelo é de 10 anos, a contar da data de publicação no *Diário da República*.

8 — Depósito de modelo. — Ficaram depositados no Instituto Português da Qualidade, desenhos de construção esquemáticos e fotografias do conjunto.

30 de abril de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, *J. Marques dos Santos*.

SONÓMETRO BRÜEL & KJÆR MODELO 2238 MEDIATOR
Esquema de Selagem

306153395

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO EMPREGO E DA SAÚDE

Aviso (extrato) n.º 10515/2012

Autorizada a aquisição de medicamentos

Por despacho de 27 de Agosto de 2000, e de harmonia com o n.º 2 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 72/91 de 8 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 272/95 de 23 de Outubro, foi autorizada a aquisição directa de medicamentos a laboratórios, importadores e grossistas pela Clínica Europa — Serviços Médicos, S. A., sita na Rua de Catembe, n.º 107, Carcavelos — 2775 Parede, para o seu consumo próprio com excepção de medicamentos com substâncias psicotrópicas ou estupefacientes, sujeitos a regime especial.

23 de Novembro de 2000. — Pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, o Presidente do Conselho de Administração, *Miguel Andrade*. — Pela Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência, *(Assinatura ilegível)*.

3000228307

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Autoridade Florestal Nacional

Aviso n.º 10516/2012

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º e artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 75.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 24 de setembro e Re-